


## Łącznik typu V9 do tryskaczy



Opatentowany

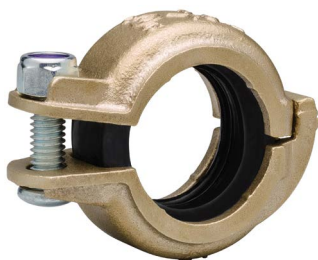

### 1.0 OPIS PRODUKTU

#### Dostępne rozmiary

- Złączka linii odejścia: 1"/DN25
- Połączenia tryskaczy: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

#### Maksymalne ciśnienie robocze

- Do 250 psi/1725 kPa.

#### Funkcja

- Przeznaczony do łączenia tryskaczy rowkowanych Victaulic IGS™ z odejściami tryskaczy rowkowanych Victaulic IGS™. Więcej informacji znajduje się w danych technicznych rowków walcowanych IGS, [publikacja 25.14](#) i opisie instalacji FireLock™ IGS™, [publikacja 10.54](#).
- Umożliwia podłączenie tryskacza do rury sztywnej.

### 2.0 CERTYFIKATY/WYKAZY



### 3.0 SPECYFIKACJE – MATERIAŁ

**Obudowa:** brąz zmodyfikowany zgodnie z wymogami chemicznymi UNS C87800.

#### Uszczelka<sup>1</sup>:

##### Gatunek „E” EPDM (typ A) firmy Victaulic

Przeznaczona tylko do mokrych i suchych (na powietrze bezolejowe) instalacji tryskaczowych. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku ciągłego w instalacjach mokrych i suchych. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku w instalacjach mokrych dla temperatury –40°C/–40°F i wyższej. NIEZALECANE DO GORAĄCEJ WODY ANI PARY.

<sup>1</sup> Należy pamiętać, że istnieją czynniki, z którymi te uszczelki nie są kompatybilne. W przypadku konkretnych czynników i uszczelnień zawsze należy odwołać się do najnowszego [Przewodnika doboru uszczelnień firmy Victaulic](#), aby uzyskać wykaz niekompatybilnych czynników.

#### Śruby/nakrętki: (rodzaj należy zaznaczyć przy składaniu zamówienia<sup>2</sup>)

Standard: Śruba z łbem półkolistym zgodna z ASTM F835, ocynkowana. Nakrętka zabezpieczająca z wkładką nylonową, klasa 5, ocynkowana.

Opcja: Śruba z łbem półkolistym zgodna z ASTM F879, stal nierdzewna. Nakrętka zabezpieczająca z wkładką nylonową, stal nierdzewna.


ZAWSZE NALEŻY ODWOŁYWAĆ SIĘ DO INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO DOKUMENTU, DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, KONSERWACJI ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ DLA PRODUKTU.

Nr systemowy		Lokalizacja	
Przedstawił		Data	

Sekcja specjalna		Paragraf	
Zatwierdził		Data	

## 4.0 WYMIARY

### Łącznik typu V9 do tryskaczy

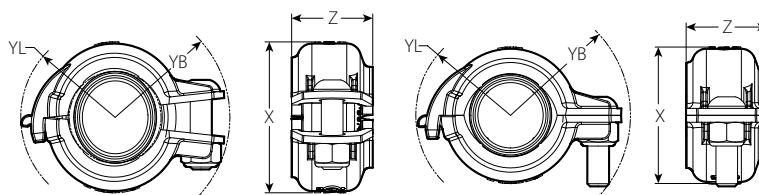

Wstępnie zmontowany łącznik typu V9  
(wciskany)

Połączenie zmontowane typu V9

Rozmiar		Dopuszczalny odstęp między końcami rur <sup>2</sup>	Śruba/nakrętka		Wymiary								Ciężar  Ok. (każdy) lb kg		
Nominalne cale mm	Rzeczywista średnica zewnętrzna cale mm		Ilość	Rozmiar cale mm	Wstępnie zmontowany				Połączenie zmontowane						
					YL cale mm	YB cale mm	X cale mm	Z cale mm	YL cale mm	YB cale mm	X cale mm	Z cale mm			
1 DN25	1/2 DN15	1.315 33,7	0.840 21,3	.13 3,3	1	5/16 × 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	3/4 DN20		1.050 26,9	.13 3,3	1	5/16 × 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	1 DN25		1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 × 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

<sup>2</sup> Dopuszczalne wymiary odstępów między końcami rur zostały podane jedynie na potrzeby rozplanowania instalacji. Łączniki FireLock™ do tryskaczy to połączenia sztywne, które nie zapewniają kompensacji wydłużenia lub kurczenia się instalacji rurowej.

## 5.0 WYDAJNOŚĆ

### Wykazy/ aprobaty

Poniższe informacje są oparte na najnowszych danych z wykazów i aprobat w czasie publikacji.

Wykazy/aprobaty podlegają zmianom odpowiednich agencji zatwierdzających. W przypadku charakterystyk dla innych rur, a także aby uzyskać najnowsze informacje o wykazach i aprobatkach, należy skontaktować się z firmą Victaulic.

Rozmiar		UL	FM
Nominalne cale mm		psi	psi
		kPa	kPa
1 DN25	1/2 DN15	250 1725	175 1205
	3/4 DN20	175 1205	175 1205
1 DN25		175 1205	175 1205

## 6.0 INFORMACJE

### ! OSTRZEŻENIE



- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać i zrozumieć wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować i opróżnić instalację rurową.
- Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć bądź poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

## 7.0 MATERIAŁY REFERENCYJNE

[05.01: Przewodnik doboru uszczelnień](#)

[10.54 Innowacyjny system rowków FireLock™](#)

[25.14: Specyfikacje rowków Victaulic FireLock™ IGS™](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6, modele V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0, modele V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2, modele V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6, modele V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0, modele V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8, model V4702 ESFR](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA, wiszący](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA, stojący](#)

[I-V9: Instrukcja instalacji łącznika sztywnego FireLock™ Installation-Ready typu V9](#)

[I-40: Instrukcja montażu tryskaczy automatycznych FireLock™](#)

### Odpowiedzialność użytkownika za wybór odpowiedniego produktu

Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic do danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, kodeksami budowlanymi i przepisami, a także zgodnie z instrukcjami wydajności, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeniami firmy Victaulic. Nic w tym lub innych dokumentach, żadne rekomendacje ustne, porady lub opinie pracowników Victaulic nie zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego zapisu standardowych warunków sprzedaży, instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia firmy Victaulic.

### Prawa do własności intelektualnej

Żadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości zastosowania dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania jakiegokolwiek gwarancji podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw własności intelektualnej firmy Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących zastosowania lub projektu; nie stanowi też rekomendacji zastosowania takich materiałów, produktów, usług lub projektu naruszających jakiegokolwiek patent lub inne prawo własności intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.

### Uwaga

Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. Wszystkie produkty muszą zostać zamontowane zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji i standardowego wyposażenia bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań.

### Montaż

W przypadku montowania produktu należy zawsze zapoznać się z Podręcznikiem montażu Victaulic lub instrukcją montażu produktu. Podręcznik jest dołączony do każdej dostawy produktów Victaulic z danymi dotyczącymi montażu i dostępny jest także w formacie PDF na stronie internetowej [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Gwarancja

Aktualny cennik można znaleźć w części poświęconej gwarancji lub skontaktować się z firmą Victaulic.

### Znaki towarowe

Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.